
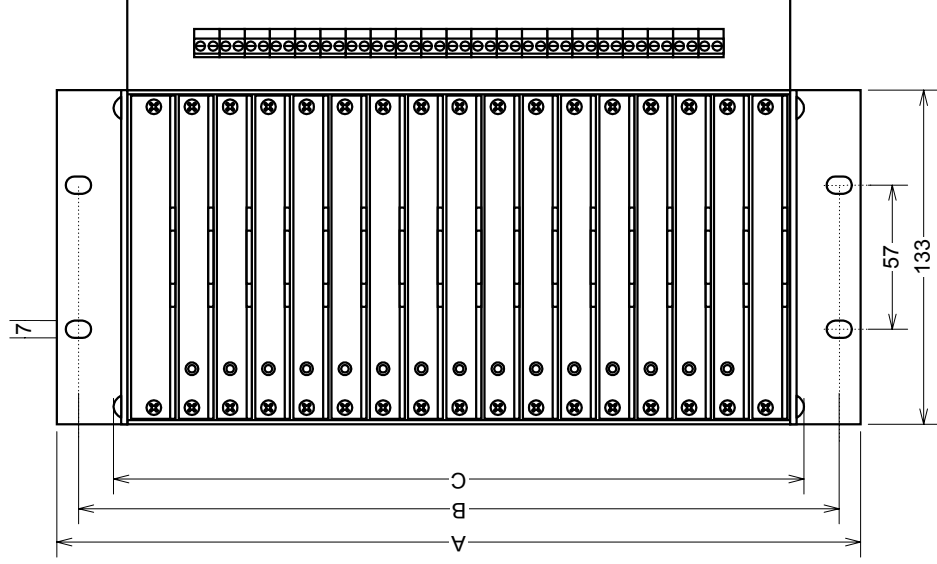
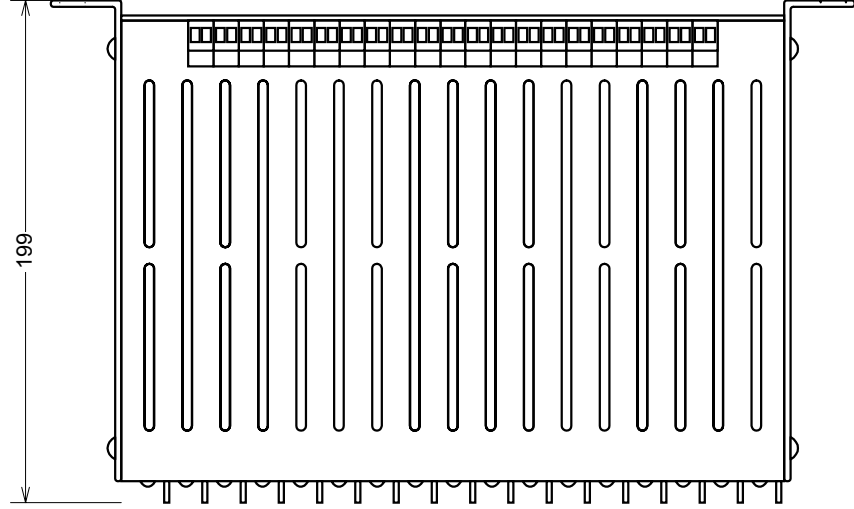


Cantidad de puntos de alarma		Alim. alterna		Alim. continua	
A	B	A	B	A	B
26	483	22	467	439	483
19	380	15	364	336	380
15	319	11	303	275	319
8	212	4	196	168	212
4	151	1	135	107	151

El Rack debe montarse respetando una distancia mínima de 6mm entre el circuito trasero y el panel de montaje.

Espaciamiento mínimo sugerido entre racks 120mm

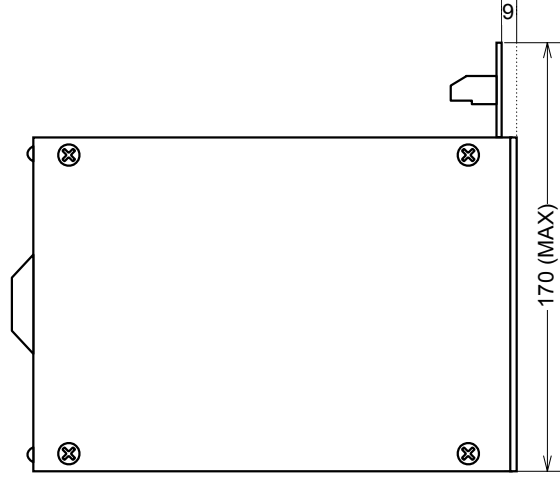

1



SA3002-N

Dimensiones del Rack

Edición:

0

Revisión:

0

Vigencia:

25/02/03

Código :DB4 - 268

Página 1 de 1